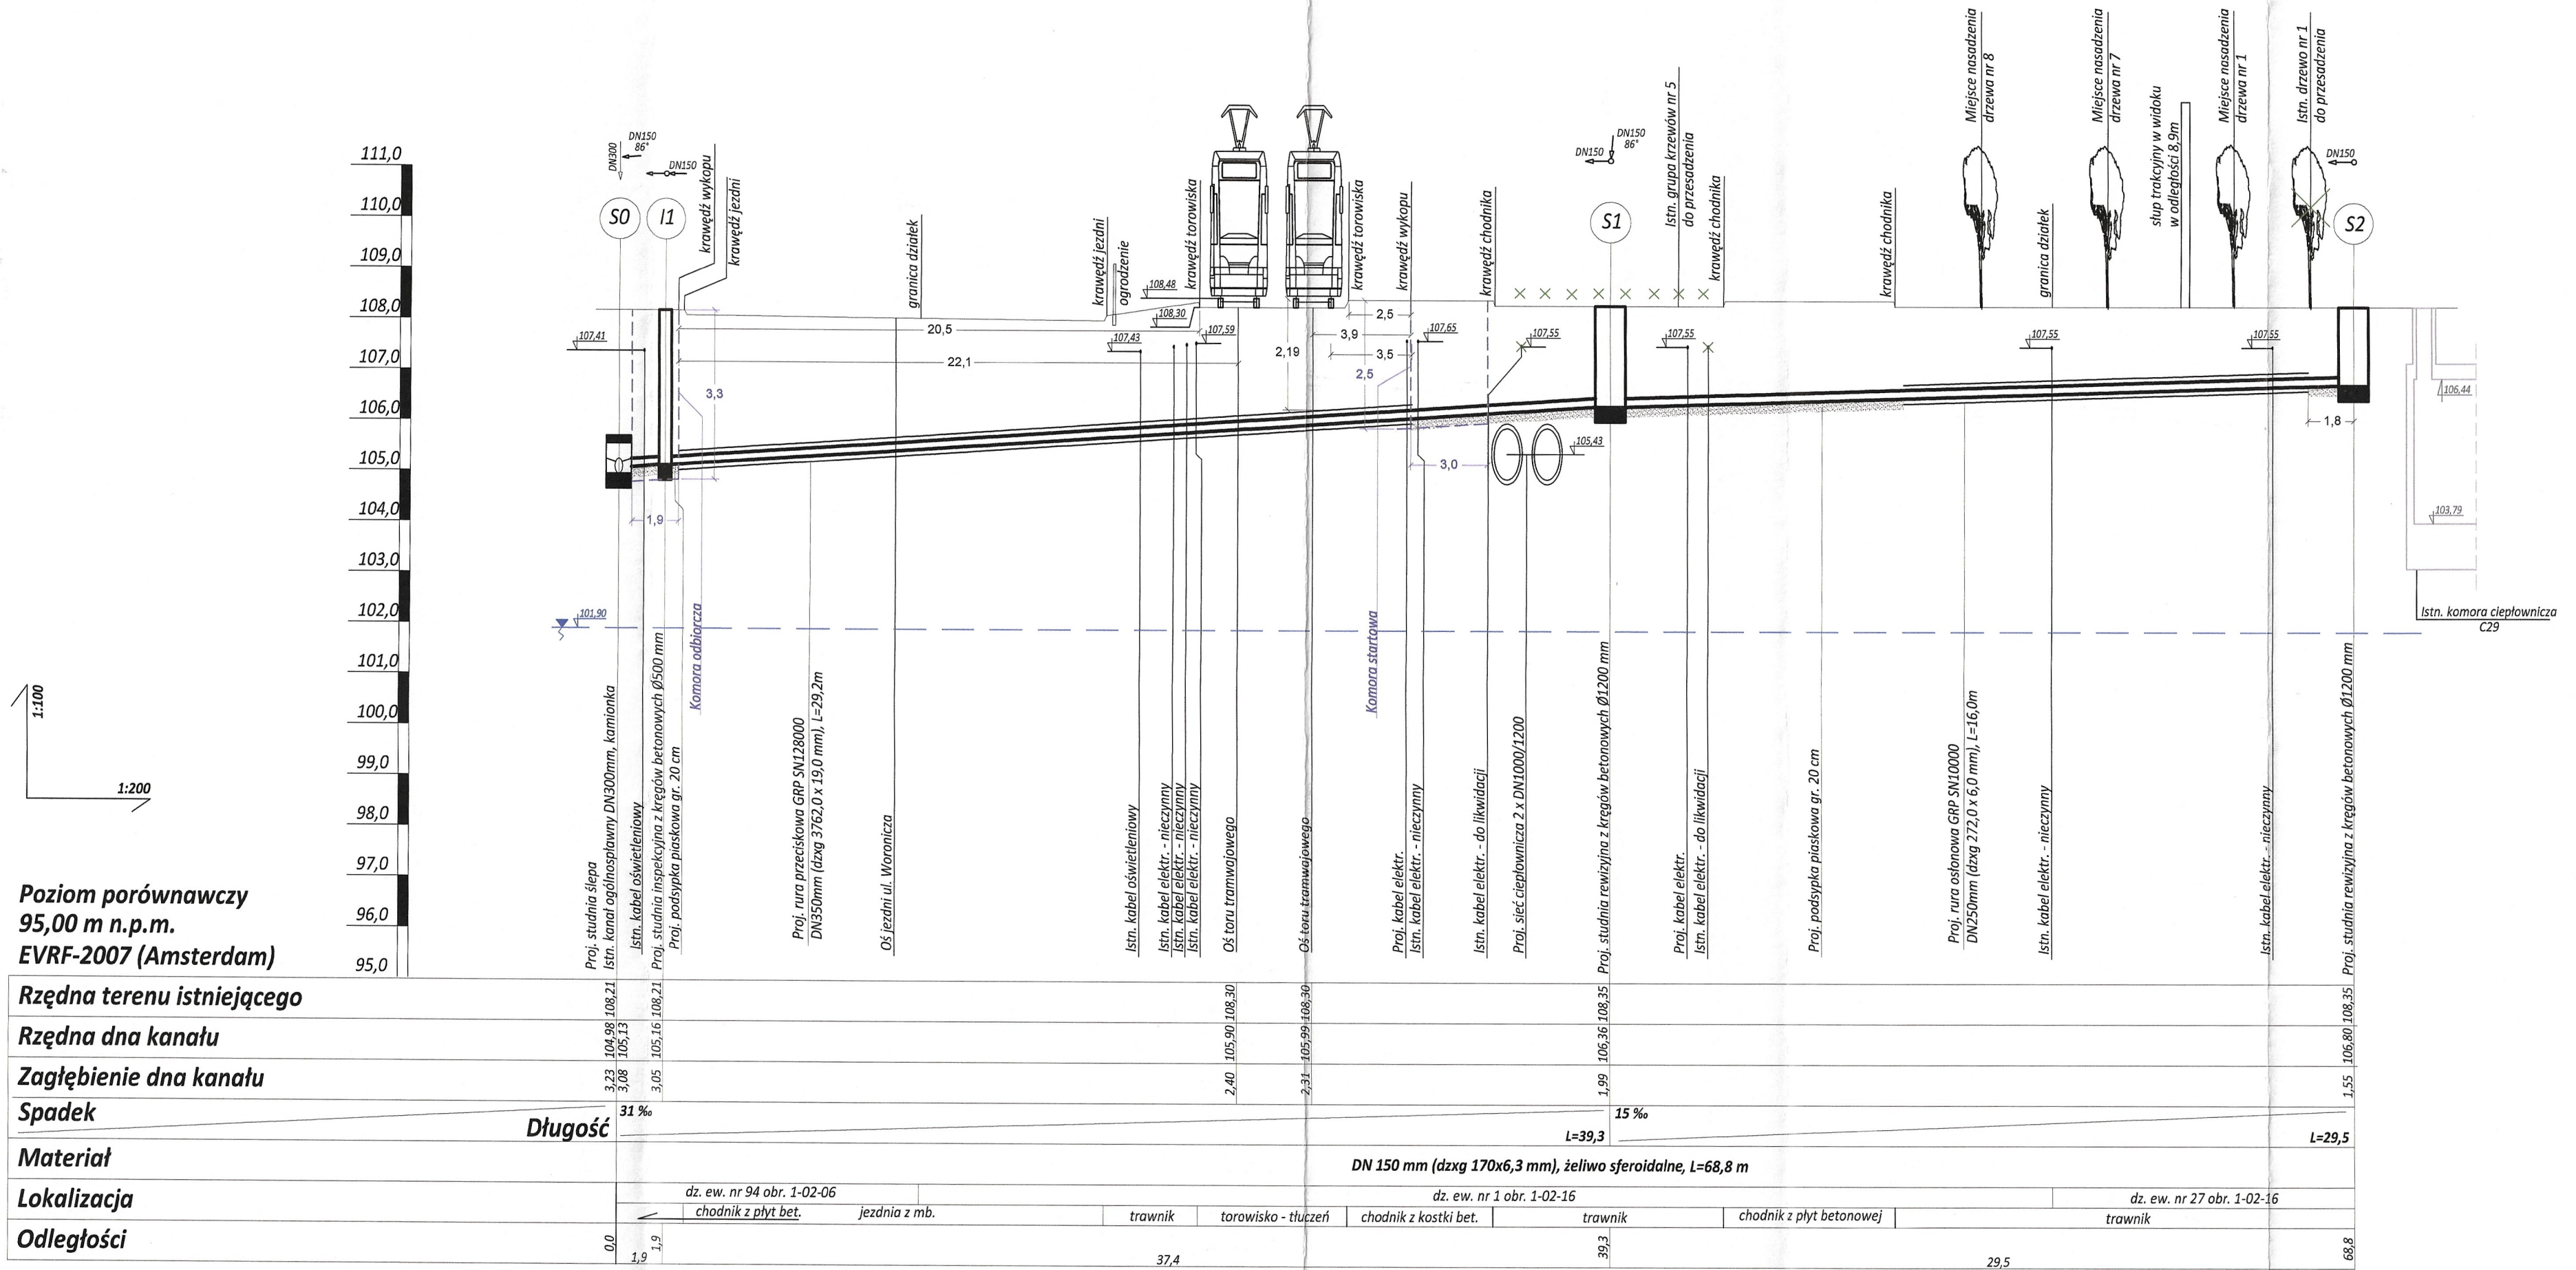
111,0
110,0
109,0
108,0
107,0
106,0
105,0
104,0
103,0
102,0
101,0
100,0
99,0
98,0
97,0
96,0
95,0
1:100
1:200
Poziom porównawczy
95,00 m n.p.m.
EVRF-2007 (Amsterdam)
S0
I1
S1
S2
DN300
DN150 86°
DN150
krawędź wykopu
krawędź jezdni
granica działek
krawędź jezdni zagrodzenie
krawędź torowiska
krawędź torowiska
krawędź wykopu
krawędź chodnika
krawędź chodnika
istn. grupa krzewów nr 5 do przesadzenia
krawędź chodnika
krawędź chodnika
granica działek
Miejsce nasadzenia drzewa nr 8
Miejsce nasadzenia drzewa nr 7
słup trakcyjny w widoku w odległości 8,9m
Miejsce nasadzenia drzewa nr 1
istn. drzewo nr 1 do przesadzenia
DN150
20,5
22,1
3,3
1,9
2,5
3,9
3,5
2,5
2,19
3,0
1,8
107,41
108,48
108,30
107,43
107,59
107,65
107,55
107,55
107,55
107,55
106,44
105,43
103,79
101,90
istn. komora ciepłownicza C29
Proj. studnia śpeg
istn. kanał ogólnospławny DN300mm, kamionka
istn. kabel oświetleniowy
Proj. studnia inspekcyjna z kręgów betonowych Ø500 mm
Proj. podsypka piaskowa gr. 20 cm
Komora odbiorcza
Proj. rura przeciskowa GRP SN128000 DN350mm (dzxg 376,0 x 19,0 mm), L=29,2m
Oś jezdni ul. Woroncza
istn. kabel oświetleniowy
istn. kabel elektr. - nieczynny
istn. kabel elektr. - nieczynny
istn. kabel elektr. - nieczynny
Oś toru tramwajowego
Oś toru tramwajowego
Komora startowa
Proj. kabel elektr.
istn. kabel elektr. - nieczynny
istn. kabel elektr. - do likwidacji
Proj. sieć ciepłownicza 2 x DN1000/1200
Proj. studnia rewizyjna z kręgów betonowych Ø1200 mm
Proj. kabel elektr.
istn. kabel elektr. - do likwidacji
Proj. podsypka piaskowa gr. 20 cm
Proj. rura osłonowa GRP SN10000 DN250mm (dzxg 272,0 x 6,0 mm), L=16,0m
istn. kabel elektr. - nieczynny
istn. kabel elektr. - nieczynny
Proj. studnia rewizyjna z kręgów betonowych Ø1200 mm

| | | |